

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 2/ _____**

Максимовский с.о.
Место составления

20.02.2024 г.
Время 12:6

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 2 от 05.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района
ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - И.о. начальника ОЧС Сандыктауского района
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Максимовка, Владимира Ленина (УЛИЦА), 37.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 15.02.2024 - 20.02.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании школы допускается изменение функционального назначения помещений и перепланировка здания без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации (в помещениях: кабинет труда, мини центр и кабинет физики). Основание: п.16 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55(далее – ППБ РК №55);	
2	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из правого крыла находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.35 ППБ РК №55;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В помещении для хранения угля допускается эксплуатация не закрепленных розеток Основание: пп.2 п.86 ППБ РК №55;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В помещении подвала розетка смонтирована на сгораемом основании. Основание: п.79 ППБ РК № 55;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В здании котельной соединения электрических проводов выполнены при помощи скрутки, без применения методов пайки, опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ РК № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Отсутствует техническая документация по автоматической пожарной сигнализации, а именно: 8) план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: п.п. 8 п.70 ППБ РК №55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Курмеев М.М. Кур

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«20» 02 2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 2/ _____

Максимовский с.о.
Место составления

20.02.2024 г.
Время 12:6

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 2 от 05.02.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
НУРПЕЙСОВ МЕЙРАМ МАХСОТОВИЧ - Старший инженер Отдела по ЧС Сандыктауского района
ДАУТОВ НИЯЗБЕК ЖУМАБАЕВИЧ - И.о. начальника ОЧС Сандыктауского района
ЖАНГОЖИН АСЕТ НУРГАЗАЕВИЧ - Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района
СУЛТАНОВ АСХАТ АСКАРОВИЧ - инженер ОЧС Сандыктауского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

990440005514, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес местонахождения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области", АКМОЛИНСКАЯ, САНДЫКТАУСКИЙ, Максимовка, Владимира Ленина (УЛИЦА), 37.

5. **Период проведения проверки** 15.02.2024 - 20.02.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 53 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Разработать и утвердить в установленном порядке проектно-сметную документацию согласно проведенной перепланировки здания школы, либо демонтировать

			все изменения помещениях: кабинет труда, мини центр и кабинет физики). Основание: п.16 правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55(далее – ППБ РК №55); срок устранения: 13.05.2024
2	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из правого крыла привести в технически исправное состояние. Основание: п.35 ППБ РК №55, п.62 Приложения №3. ; срок устранения: 30.04.2024
3	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении для хранения угля закрепить не закрепленную розетку Основание: пп.2 п.86 ППБ РК №55; срок устранения: 30.04.2024
4	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В помещении подвала розетку смонтировать на не сгораемое основание. Основание: п.79 ППБ РК № 55 ; срок устранения: 30.04.2024
5	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании котельной соединения электрических проводов выполнить при помощи пайки, опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов. Основание: п. 80 ППБ РК № 55; срок устранения: 30.04.2024
6	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать техническую документацию по автоматической пожарной сигнализации, а именно: 8) план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного

ремонта. Основание: п.п. 8
п.70 ППБ РК №55;
срок устранения: 30.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Курбанов М. М. *Кура*

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись.

«*20*» *02* 20*24*г.



«Ақмола облысы білім басқармасының
Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі
Максимовка ауылының жалпы орта білім
беретін мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа
села Максимовка отдела образования
по Сандыктаускому району управления
образования Акмолинской области»

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
САНДЫҚТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ
МАКСИМОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Шығыс № 130
20 24 ж. « 13 » 05

Начальнику Отдела по
чрезвычайным ситуациям
Сандыктауского района
Жангожину А. Н.

На основании акта о назначении проверки № 2 от 05.02.2024, отделом по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района, 20.02.2024г. была проведена проверка в КГУ «Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области». В ходе проверки были выявлены ряд нарушений:

- В здании школы допускается изменение функционального назначения помещений и перепланировка зданий без разработанной проектно-сметной (в помещениях: кабинет труда, мини-центр и кабинет физики).
Устранено.


Ақмола облысының білім басқармасы
Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі
Максимовка ауылының жалпы орта білім беретін мектебі
коммуналдық мемлекеттік мекемесі



Құрметті А. Н. Жангожину!

Сізге берілген құжаттың мақсаты - білім беретін мектептің техникалық жағдайына тексеру жүргізу және оның сапасын арттыру.

Құжаттың мақсаты - білім беретін мектептің техникалық жағдайына тексеру жүргізу және оның сапасын арттыру.

Құжаттың мақсаты - білім беретін мектептің техникалық жағдайына тексеру жүргізу және оның сапасын арттыру.

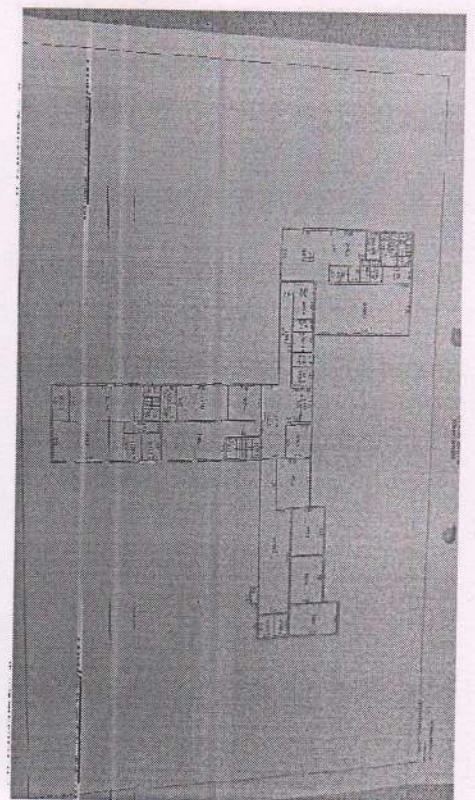

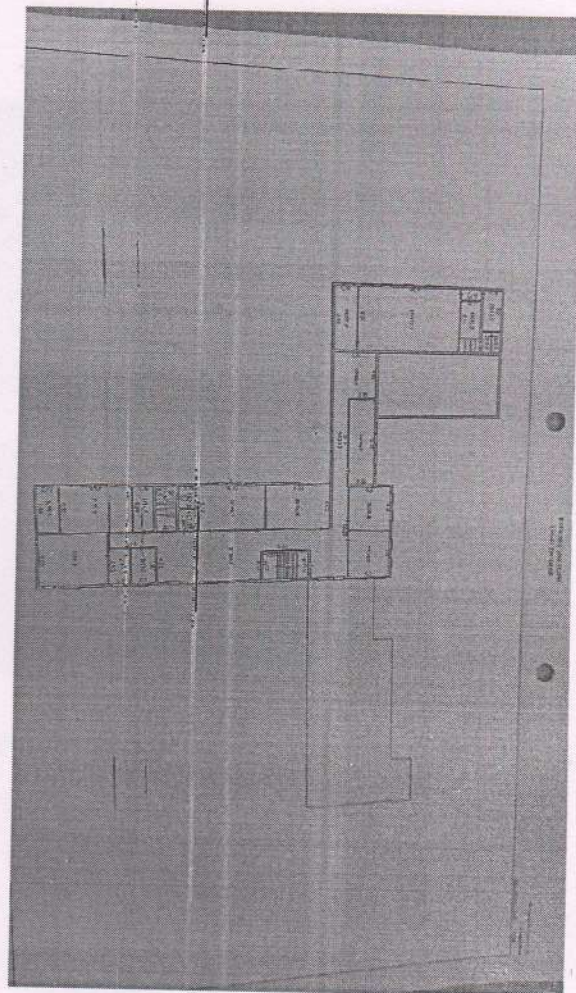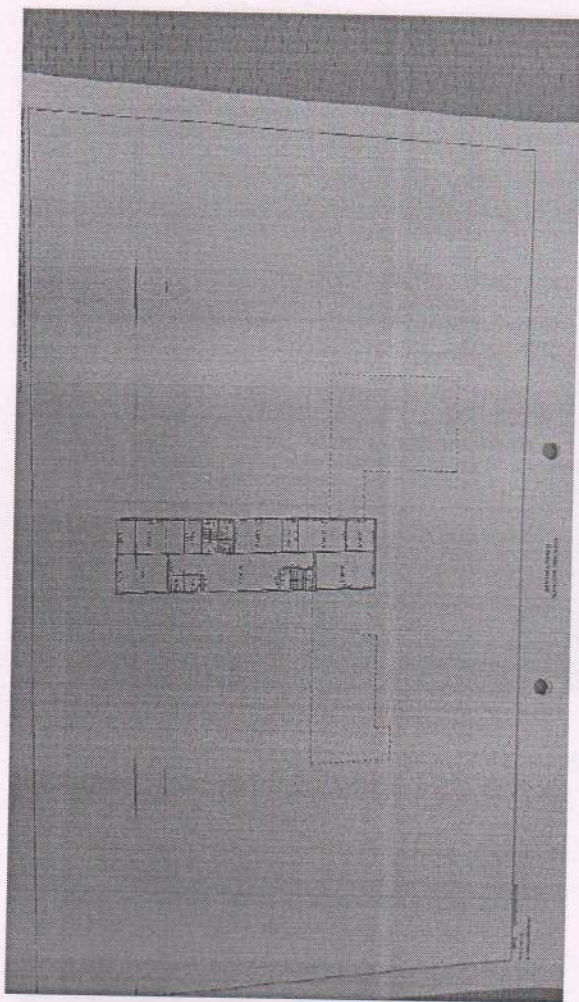


- Световые указатели «Выход» управление эвакуацией людей при пожаре у выхода из правого крыла находится в технически не исправном состоянии.
Устранено.




- В помещении хранения угля допускается эксплуатация не закрепленных розеток.


Устранено.

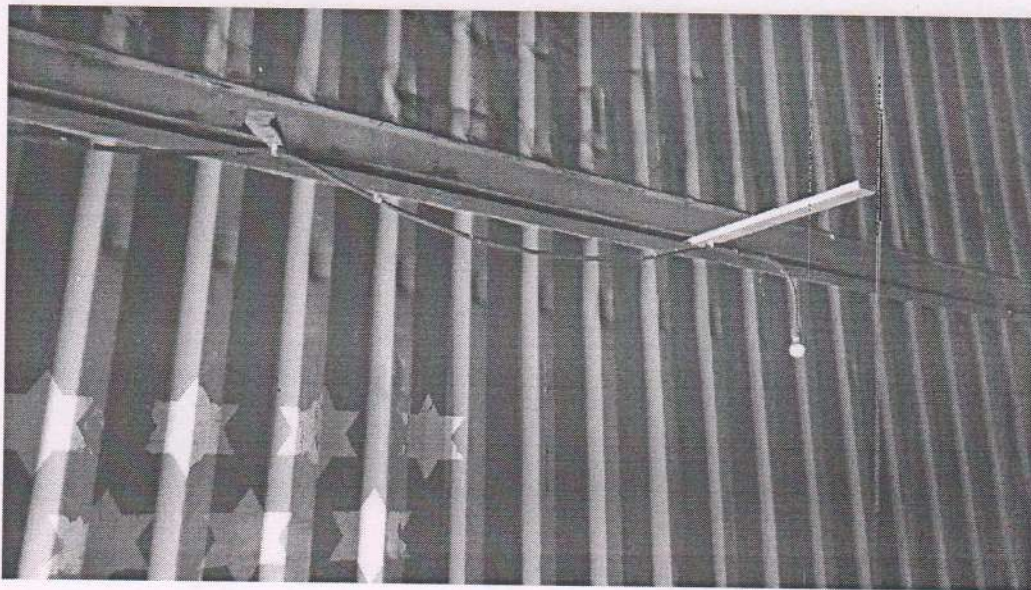



- В помещении подвала розетка смонтирована на сгораемом основании.
Устранено.

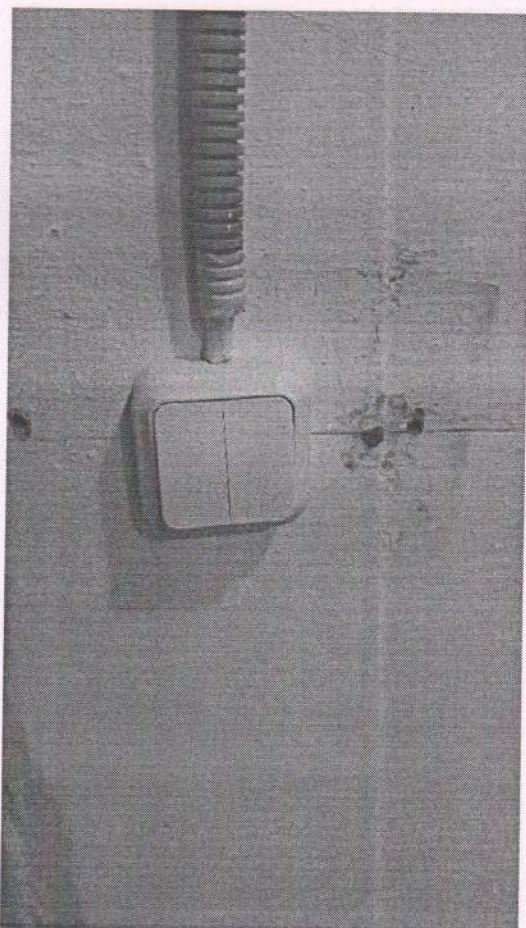

- В здании котельной соединения электрических проводов выполнены при помощи скрутки, без опрессовки, сварки или соединения при помощи специальных зажимов.
Устранено.

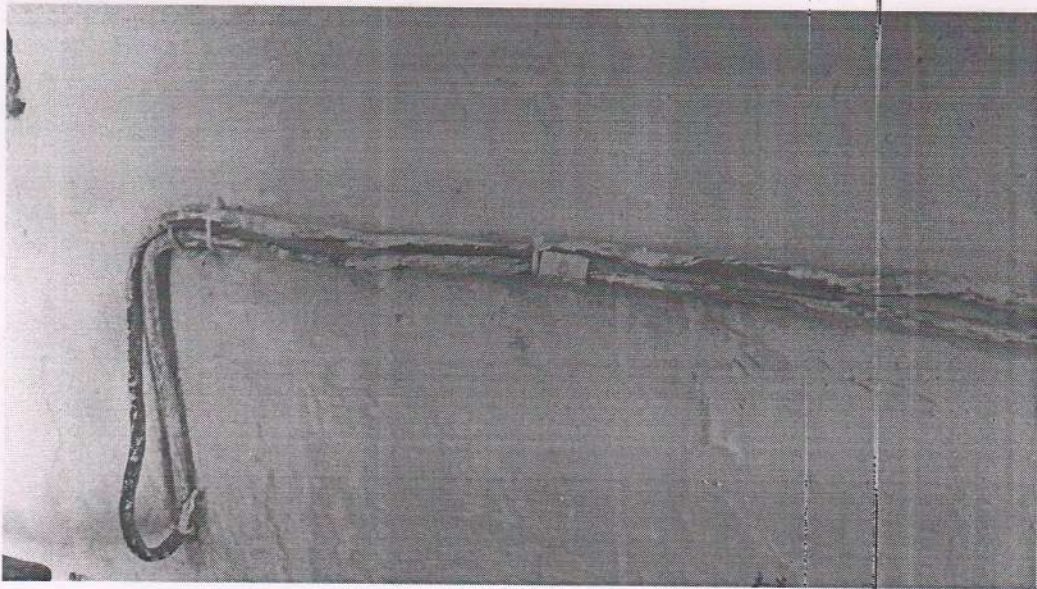

- Отсутствует техническая документация по автоматической пожарной сигнализации, а именно: 8) план-график и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.
Устранено.

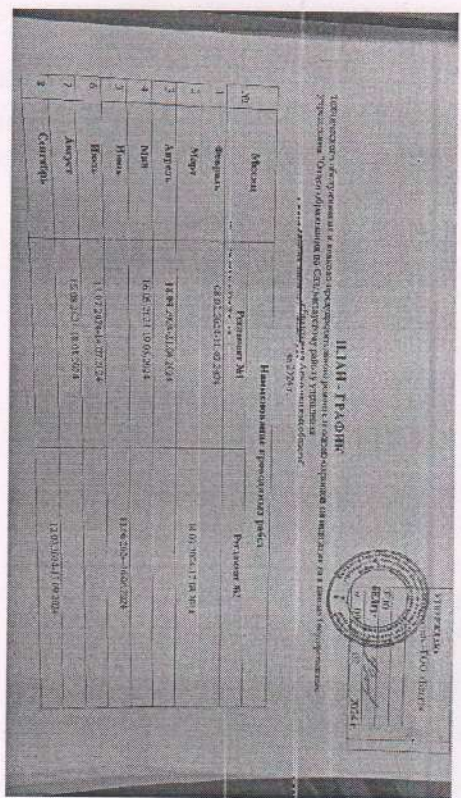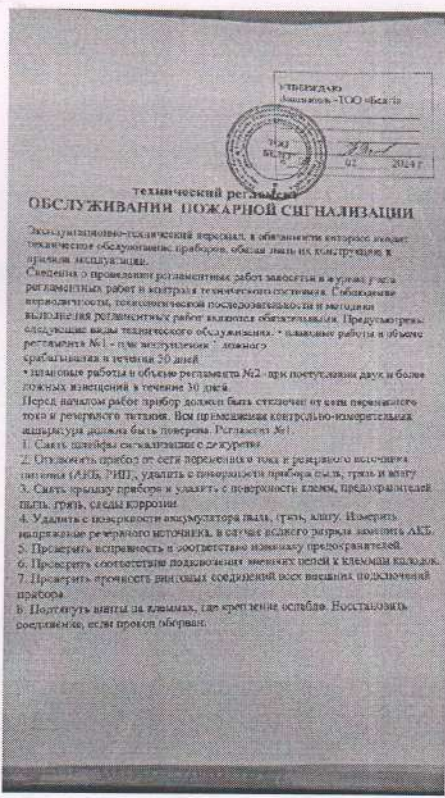

Директор школы



О. Андреева