


**«Ақмола облысы білім басқармасының
Сандықтау ауданы бойынша білім бөлімі
Максимовка ауылының жалпы орта білім
беретін мектебі»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

**Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа
села Максимовка отдела образования
по Сандыктаускому району управления
образования Акмолинской области»**

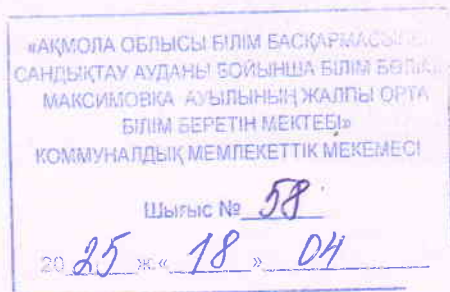

**Начальнику Отдела
по чрезвычайным ситуациям
Сандыктауского района
Жангожину А. Н.**

На основании акта о назначении проверки № 13 от 26.02.2025 г. ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Сандыктауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» 10.02.2025 года была проведена проверка в КГУ «Общеобразовательная школа села Максимовка отдела образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области». В ходе проверки были выявлены нарушения:



- с учащимися не проводятся инструктивные занятия по изучению правил пожарной безопасности, а также не проводятся беседы с младшими классами по противопожарной тематике.

Устранено.




- не обеспечен беспрепятственный подход к огнетушителям при расстановке мебели в кабинете химии.

Устранено.

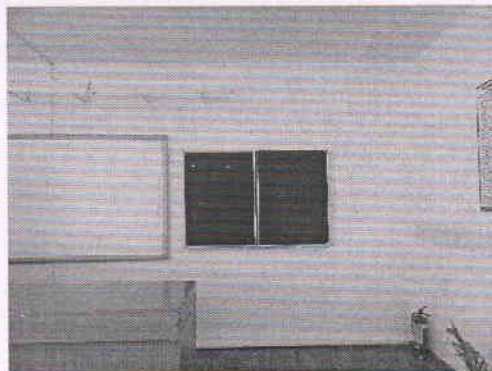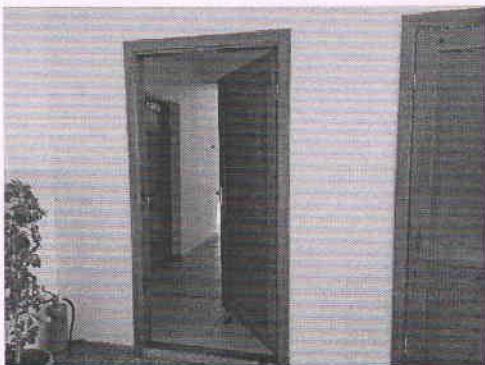

- у дежурного персонала отсутствуют ключи от кабинета химии.
Устранено.

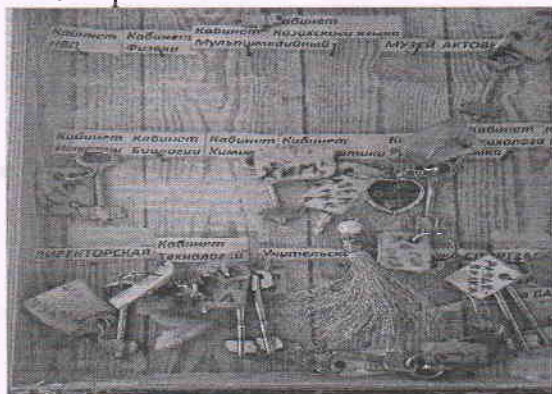

- отсутствует подъезд пожарной техники к источнику противопожарного водоснабжения ПП.

Устранено.

- территория школы не освещается в темное время суток.

Устранено.

- под лестничным маршем школы допускается хранение горючих материалов (парты, стулья).

Устранено.




- световые указатели «Выход» управления эвакуацией людей при пожаре у выхода из подвала находится в технически неисправном состоянии.

Устранено.



- в помещении подвала, в распределительных коробках соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены методом скрутки.
Устранено.

- обслуживающий персонал не владеет знаниями устройств и принципов работы систем и установок пожарной сигнализации.
Устранено.

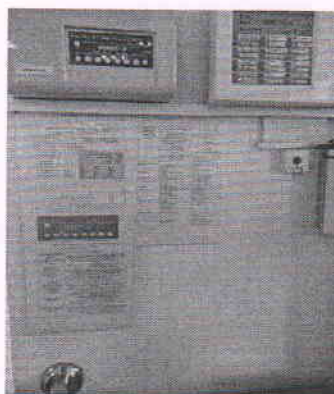

Директор школы



О. Андреева